


Laufzeit: BR1500GI

Stromsparende APC-Back-UPS Pro 1500, 230 V

Back-UPS Pro

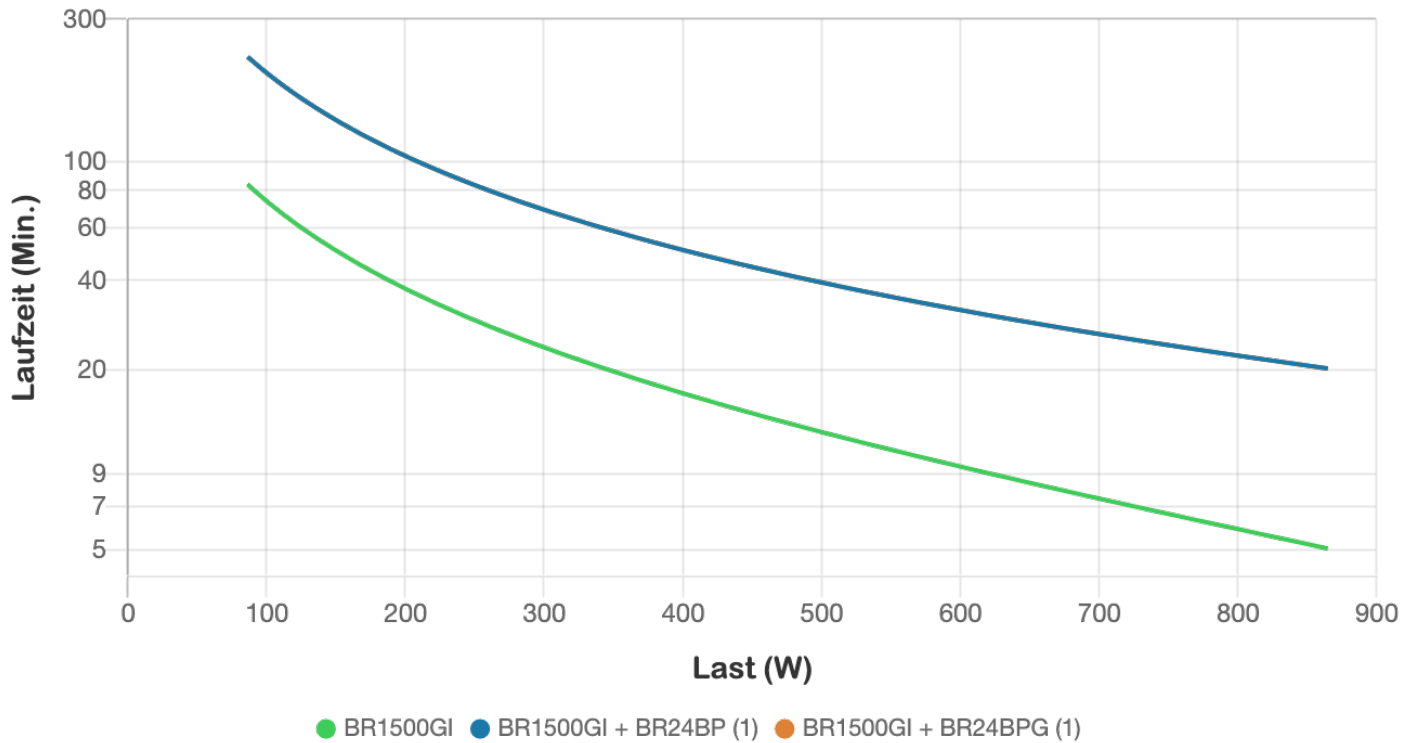

Dieses Diagramm basiert auf gemessenen Autonomiezeitangaben. Alle Messungen wurden mit neuen, vollständig geladenen Batterien bei ohmscher Ausgangslast (LF = 1,0) durchgeführt. Die tatsächliche Autonomiezeit kann von den Werten in diesem Diagramm abweichen. Die tatsächliche Autonomiezeit ist abhängig von verschiedenen Variablen wie Alter der Batterie, Batterieladezustand, Umgebungsbedingungen und Eigenschaften der angeschlossenen Last

Last / Laufzeit	86,5 W	100 W	200 W	300 W	400 W	500 W	600 W	700 W	800 W	865 W
BR1500GI	1 Std. 23 Min.	1 Std. 13 Min.	37 Min.	23 Min. 51 Sek.	16 Min. 44 Sek.	12 Min. 24 Sek.	9 Min. 30 Sek.	7 Min. 25 Sek.	5 Min. 52 Sek.	5 Min. 3 Sek.
1x BR1500GI	3 Std.	3 Std.	1 Std.	1 Std. 9 Min.	50 Min.	39 Min.	31 Min.	26 Min. 27 Sek.	22 Min. 25 Sek.	20 Min. 17 Sek.
1x BR24BP	44 Min.	18 Min.	44 Min.							
1x BR1500GI	3 Std.	3 Std.	1 Std.	1 Std. 9 Min.	50 Min.	39 Min.	31 Min.	26 Min. 27 Sek.	22 Min. 25 Sek.	20 Min. 17 Sek.
1x BR24BPG	44 Min.	18 Min.	44 Min.							

<https://www.apc.com/de/de/products-runtime-graph/BR1500GI/stromsparende-apcbackups-pro-1500-230-v/>